

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: 2023IP193
Centre de treball: Bibliobusos_Bibliobús Montau
Subcomitè: AC

Moderat

Breu descripció situació actual

El dimecres dia 26 de juliol de 2023, el tècnic Sr. Jordi Godayol realitza visita al Bibliobús Montau, per deixar enregistradors de temperatura i humitat a fi de verificar les condicions ambientals a l'estiu dins del Bibliobús Montau. La visita és motivada en relació a les queixes rebudes per part de la Directora del Bibliobús Montau, que va manifestar patiment i afectacions degut a la calor dies enrere.

Durant la visita es col·loquen dos registradors continus de temperatura i humitat TESTO model 175, un al costat de la taula de treball de Directora del Bibliobús i l'altre a la cabina.

El divendres 28 de juliol de 2023, es retiren els enregistradors. Es comptabilitzen els dies 26 i 27 de juliol, ja que el Bibliobús el divendres dia 28 de juliol no va sortir a prestar el servei habitual, tan sols es van realitzar tasques de manteniment.

En el document annex es presenten les gràfiques de temperatura i humitat corresponents a les dades recollides a partir de les 9:40 h del dimecres 26 de juliol fins les 19:30h del dijous 27 de juliol de 2023.

Resultats de les mesures:

Humitat

Tots els valors de la humitat en els dos punts mesurats durant les jornades estan dins de l'interval 33 -61%.

Temperatura

De les dues ubicacions on es va enregistrar la temperatura, en algun moment a totes dues es van superar els 27°C de temperatura, la temperatura oscil·la des dels 24° fins els 28,7 graus celsius a la taula de la directora i entre els 23,6-30,8°C a la cabina.

Observacions:

El Reial Decret 486/97 per el que s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut als llocs de treball no és d'aplicació als llocs de treball situats dins dels mitjans de transport tal i com es recull al article 1.

Els valors més desfavorables de temperatura dins de l'horari laboral es detecten a les 16:30 h de la tarda.

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: 2023IP193
Centre de treball: Bibliobusos_Bibliobús Montau
Subcomitè: AC

Moderat

La temperatura exterior dins de la jornada de treball els dies de les mesures va oscil·lar entre els 27,9 graus de màxim el dia 26 de juliol a Avinyonet del Penedès i màxima de 28,7 graus de màxim el 27 de juliol a El Pla de Penedès.

Proposta de mesures preventives

S'ha de garantir i mantenir les temperatures entre els 17-27°C i 30-70% d'humitat relativa, que són els valors que s'estableixin al RD 486/97.

Respectar les mesures derivades de l'informe 2023IP/148.



En data 22 d'agost de 2023, es redacta el present document per part de la tècnica de prevenció de riscos laborals Astrid Sánchez Vázquez.

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: 2023IP193
Centre de treball: Bibliobusos_Bibliobús Montau
Subcomitè: AC

Moderat

ANNEX 2023IP193 Gràfics Temperatures i Humitat

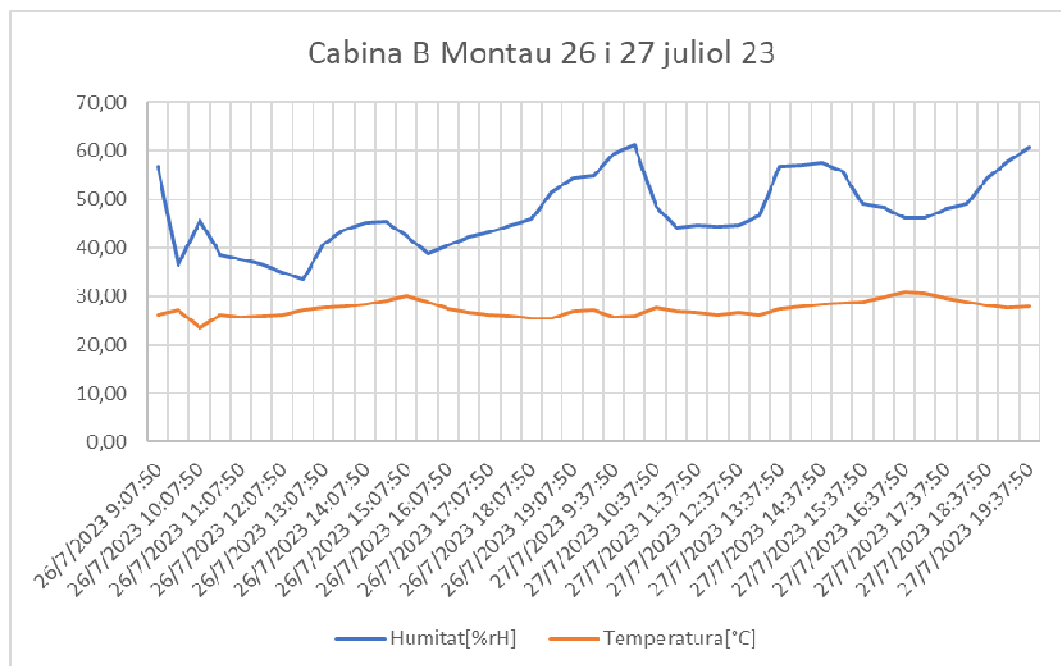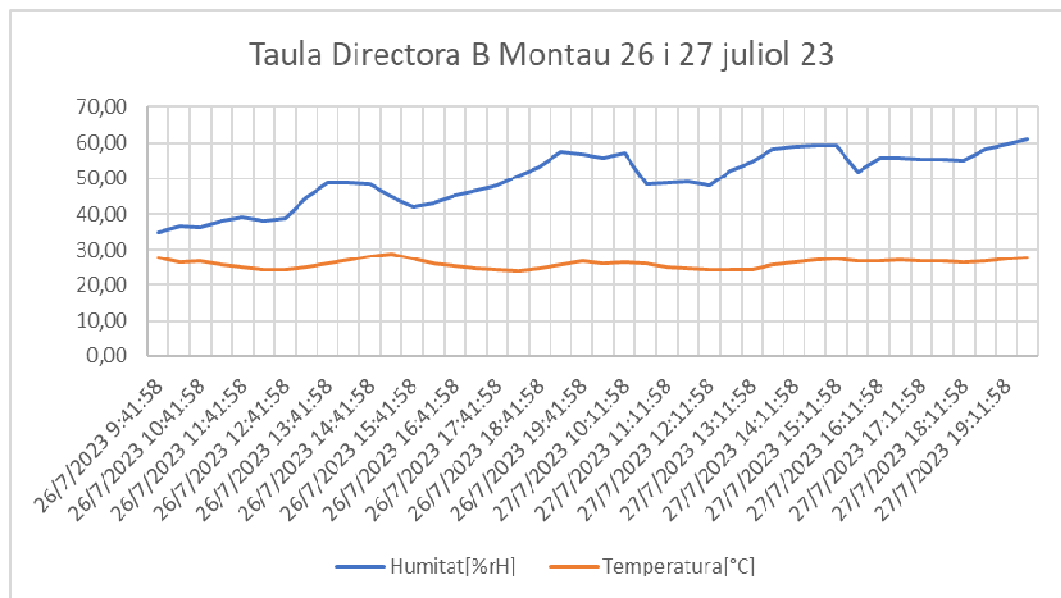

Metadades del document

Núm. expedient	2022/0009252
Tipus documental	Informe
Títol	2023IP193 AC Bibliobús Temperatures Montau i annex

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Astrid Sanchez Vazquez (TCAT)	Tècnic PRL	Signa	22/08/2023 15:11
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Cap Unitat de Seguretat Higiene i Ergonomia	Signa	23/08/2023 15:01

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
9d945b02e3c004d6438d	https://seuelectronica.diba.cat	

